



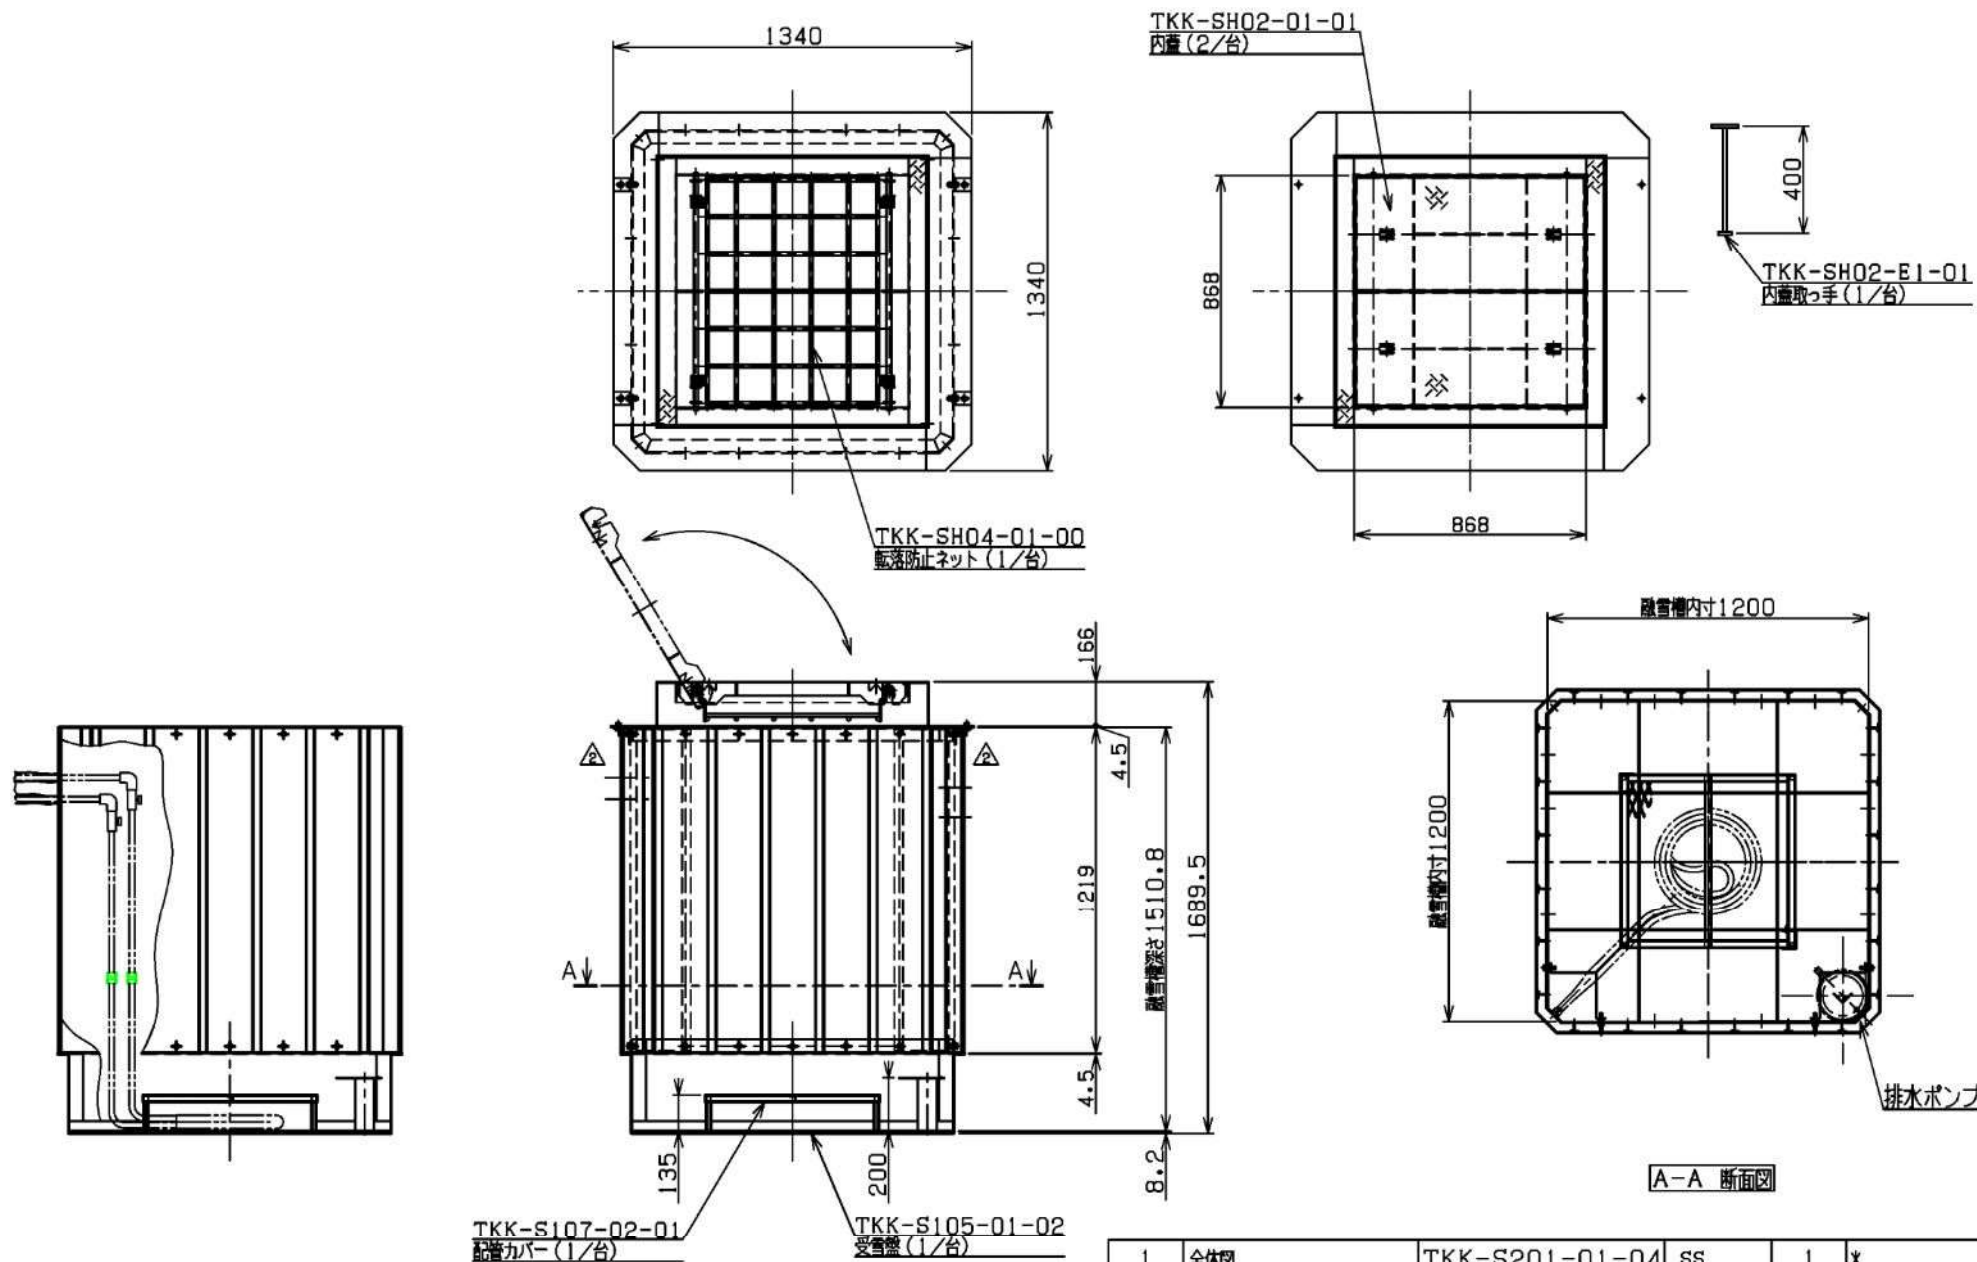

A-A 断面図


1	全体図	TKK-S201-01-04			ss	1	*
番 号	品 名	品 番	材 質	個 数	記 事		
表面処理	尺 度	1/20	製 図 橋 場 検 図	*	単 位 mm	日付 2022.06.15	
-	図 名	快冬くんⅡ(温水式)			株 式 会 社 ホ ク エ イ [△]		
-		*					

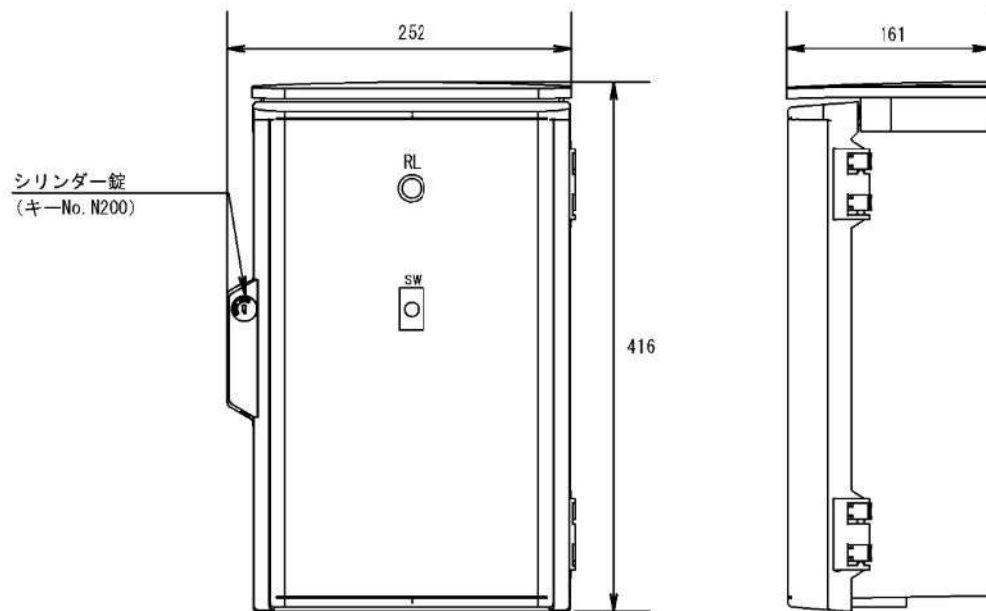

制御盤外形図



制御盤配置図

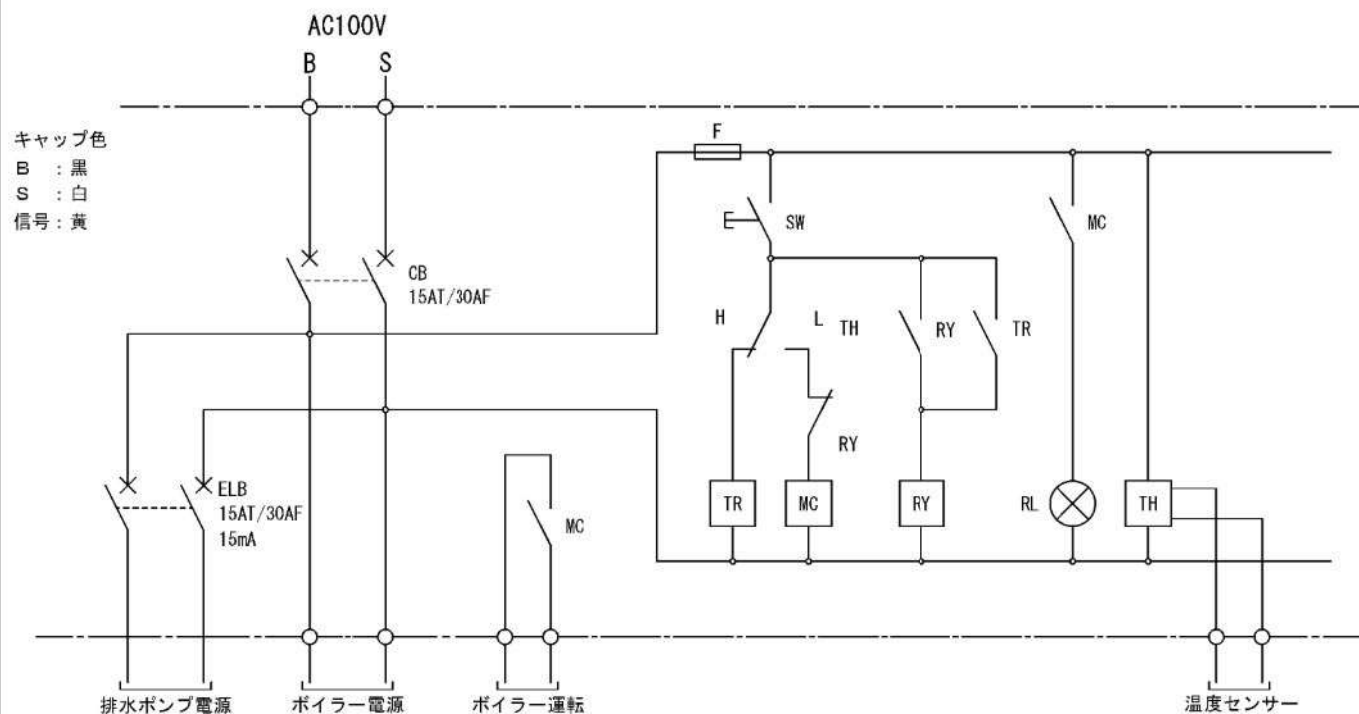

配線図

制御盤への接続要領

1. 端子台1, 2に電源AC100V
2. 端子台3, 4にボイラー電源、5, 6にボイラー運転
3. 端子台7, 8にセンサー線VCTF (灰色、0.75sq×2芯)

出荷時設定

1. タイマ設定値 30sec
2. 温調器設定値 16℃

改訂 2026.6.1 Web掲載用に表記修正 平井

DRAWN	DESIGNED	APPROVED	THIRD ANGLE PROJECTION	SCALE	MODEL
平井	平井			FREE	
				UNIT	RELATIONAL DWG NO.
2025.04.18	2025.04.18		TITLE	快冬くんⅡ 手動制御盤 (灯油・ガス兼用型)	DWG NO.
株式会社ホクエイ					

名 称	油だき温水ボイラ
型 式	SHU-EN131F

