



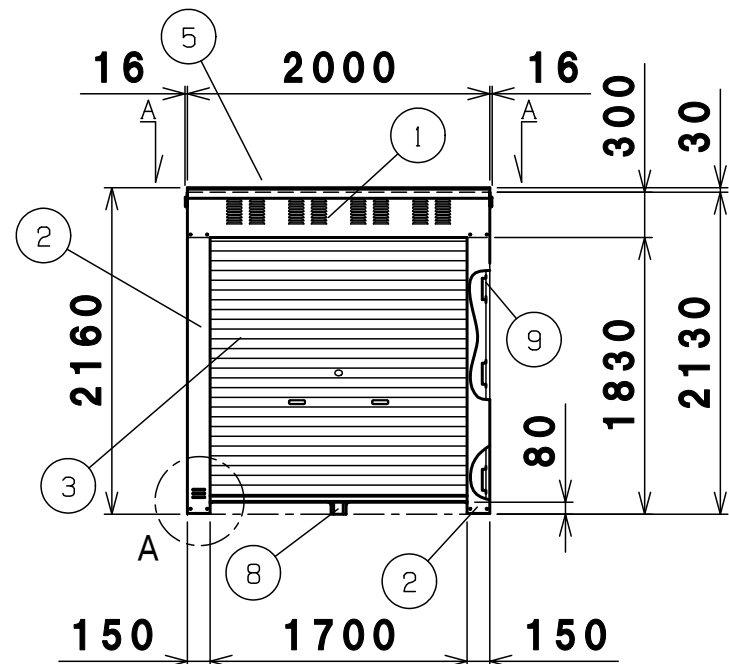


A-詳細図 S=1/10


正面図

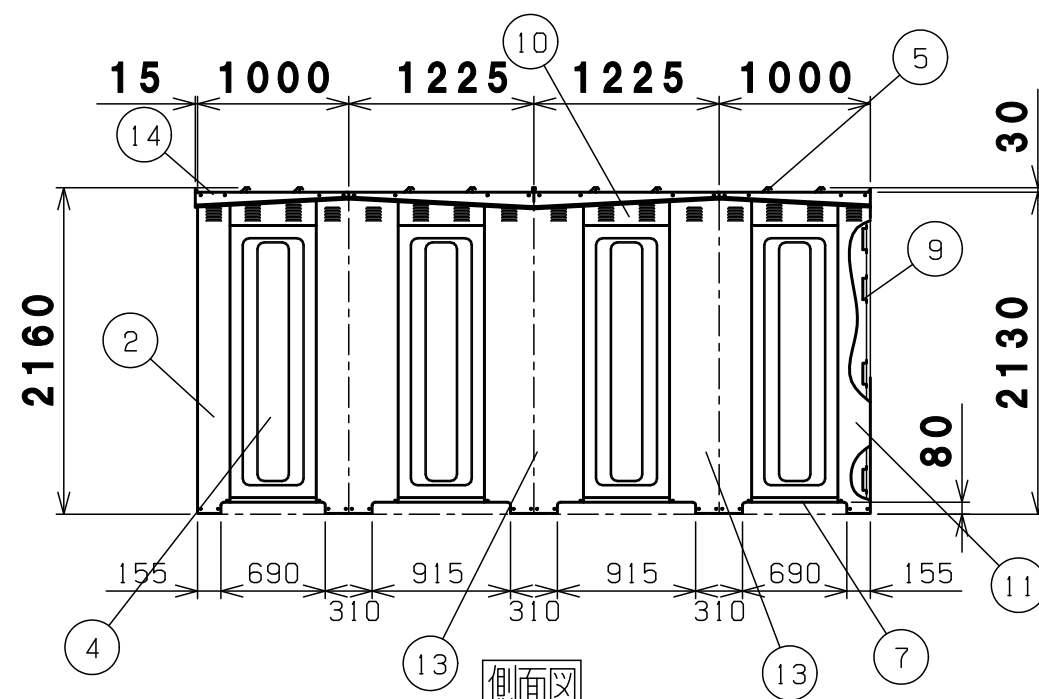

側面図

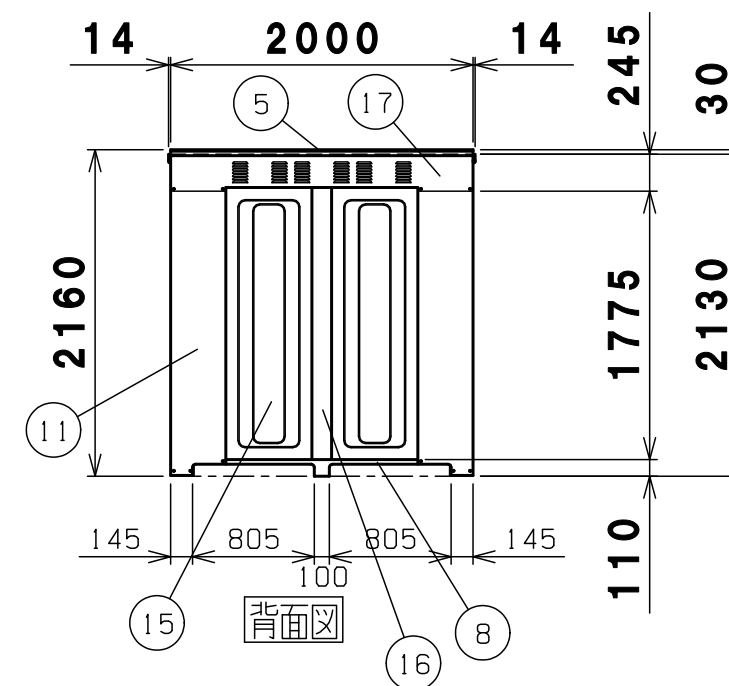



背面図

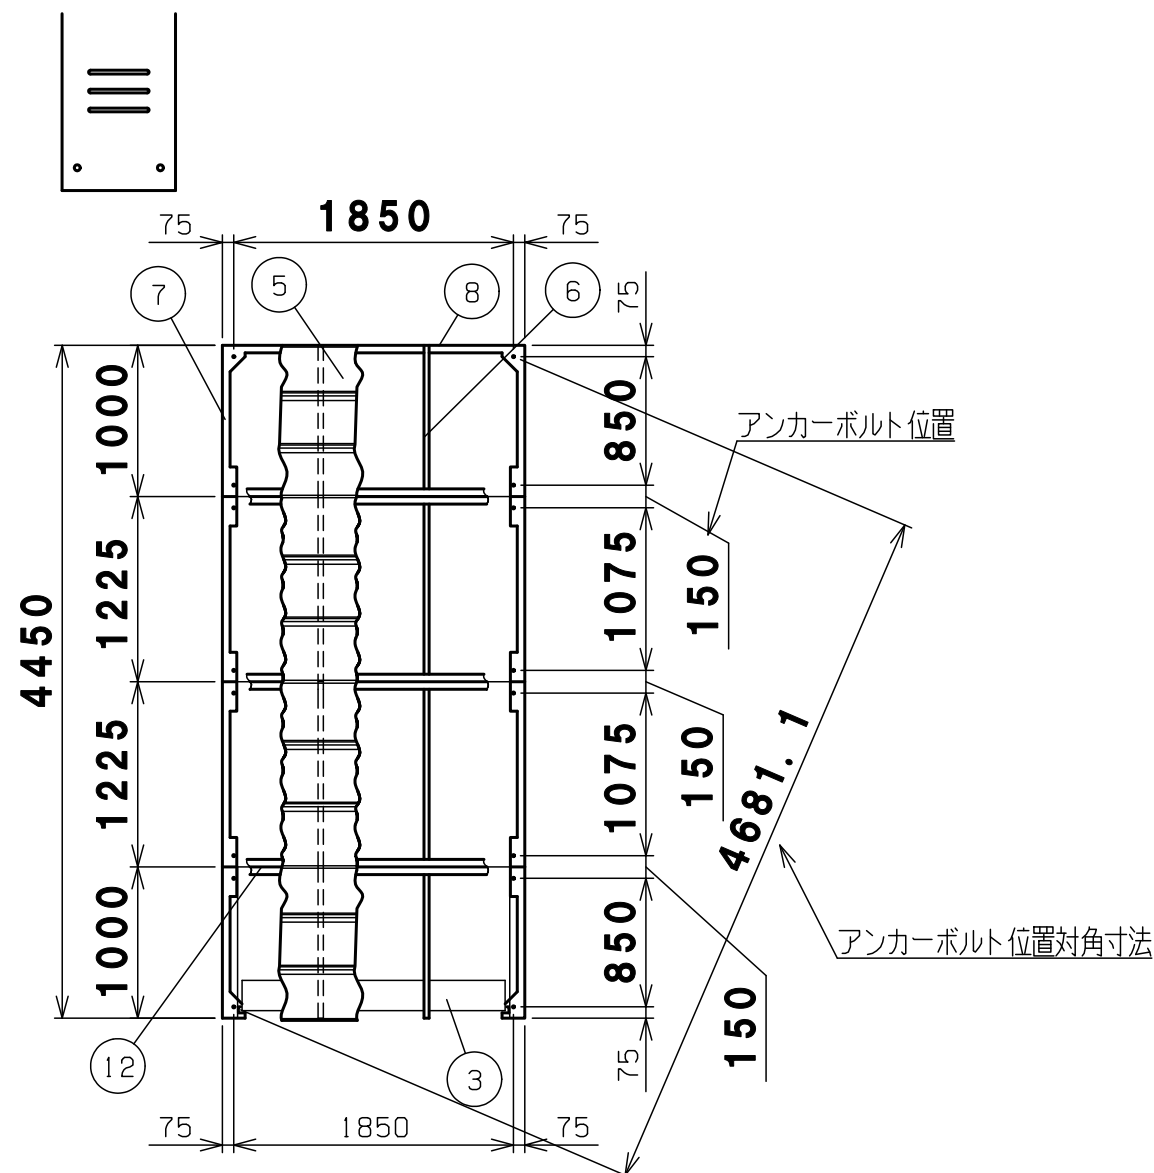

平面図-A-A



17	後梁	1	めっき鋼板
16	後パネル柱	1	めっき鋼板
15	後パネル	2	めっき鋼板
14	屋根受け雨樋	右4左4	高耐食めっき鋼板
13	前後繋柱	右3左3	めっき鋼板
12	前後繋梁	3	めっき鋼板
11	後柱	右1左1	めっき鋼板
10	側梁下	8	めっき鋼板
9	横棧	側24後4	めっき鋼板
8	後土台	1	高耐食めっき鋼板
7	左右土台	8	高耐食めっき鋼板
6	母屋	8	めっき鋼板
5	繋ぎ屋根	前3後3	高耐食めっき鋼板
	屋根	前1中4後1	高耐食めっき鋼板
4	側パネル	8	めっき鋼板
3	シャッター	1	めっき鋼板 t0.4
2	前柱	右1左1	めっき鋼板
1	前梁	1	めっき鋼板
番号 品 名 個 数 記 事			

機種	連棟BN38D 納入仕様書 1		図番	BN-38D_A
表面処理	静電焼付粉体塗装		 株式会社 ホクエイ	

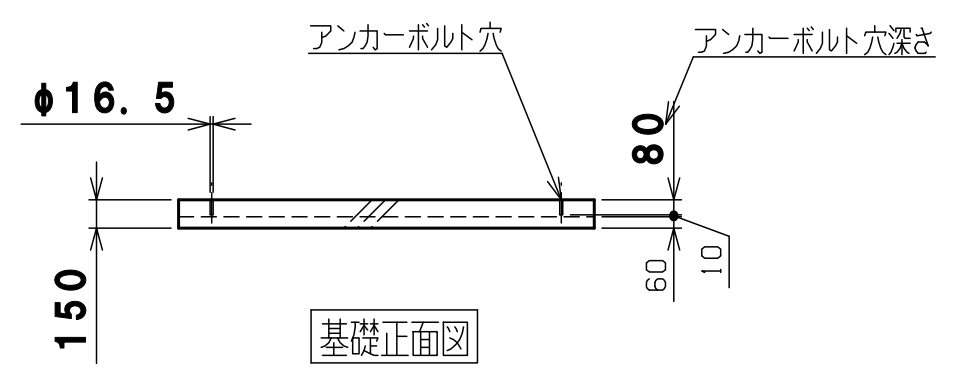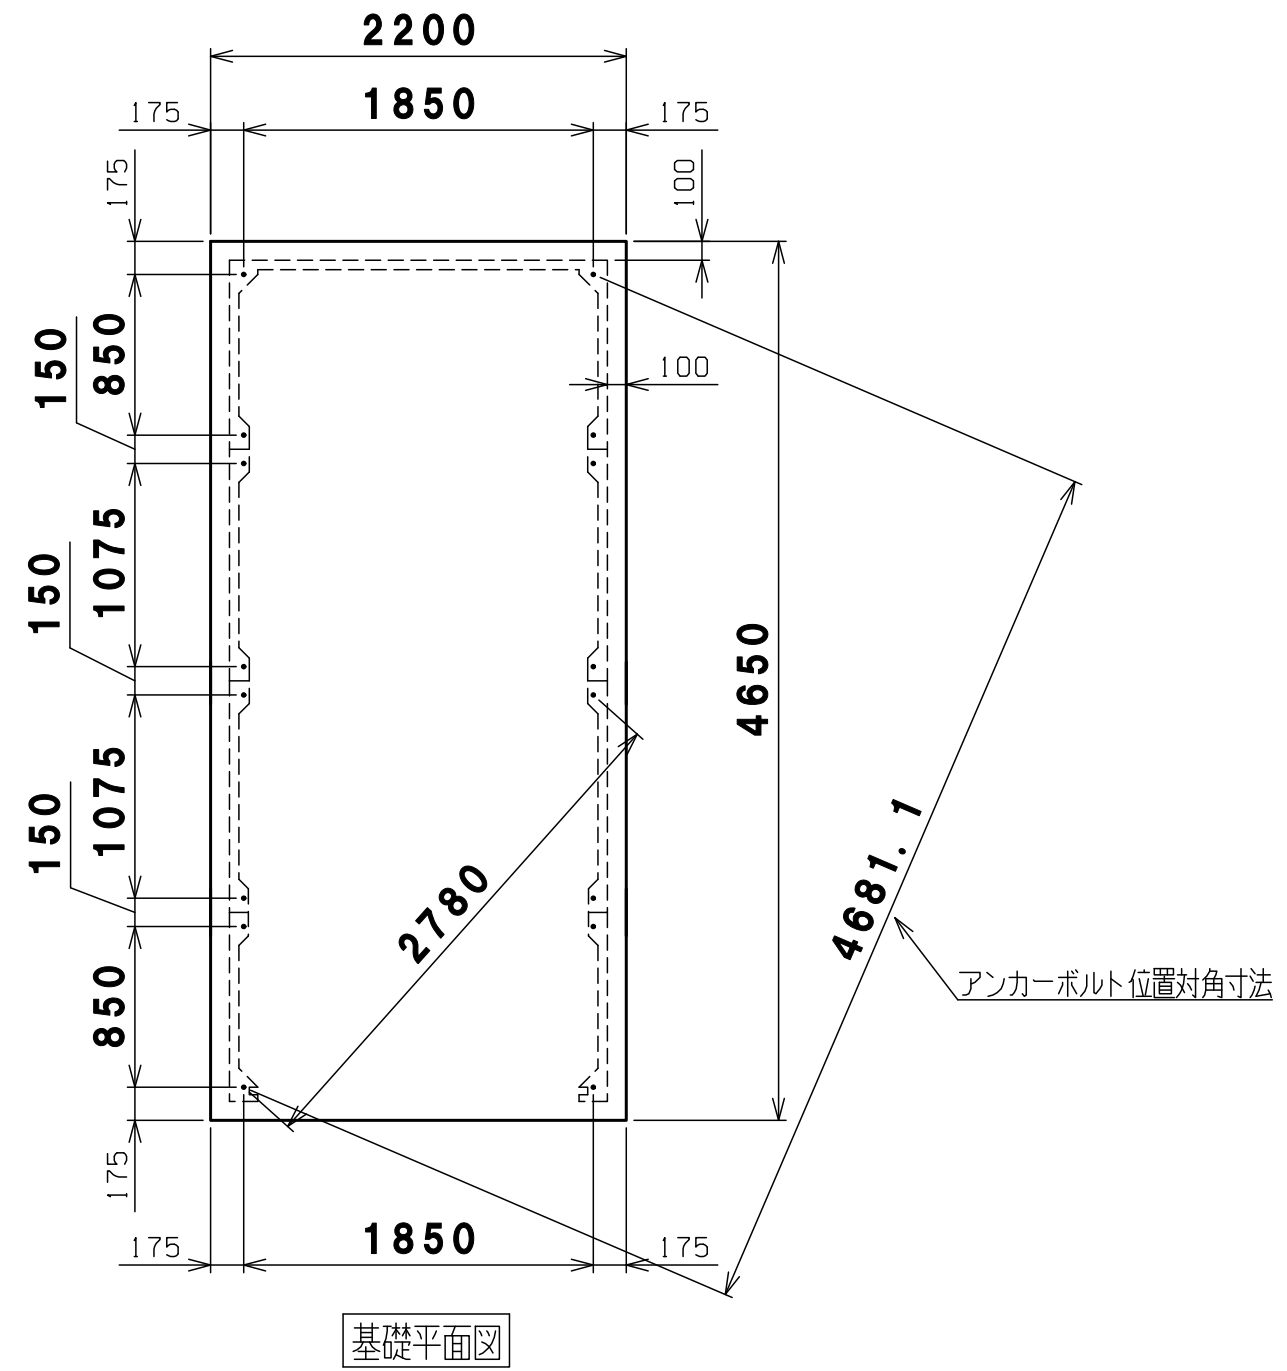


基礎計算の前提条件 基礎の厚さは、風速40m/sの場合でも基礎・収納庫ごとの転倒を防げる計算上の数字です。
 (収納庫の部品はすべて取付し、最大容器本数(38本)の半数が空、残り半数が満タンにガスが入っている計算です)

1	基礎伏図	1	コンクリート
番号	品名	個数	記事
機種	連棟BN38D 基礎伏図	図番	BN-38D_B
表面処理	静電焼付粉体塗装	株式会社	ホクエイ

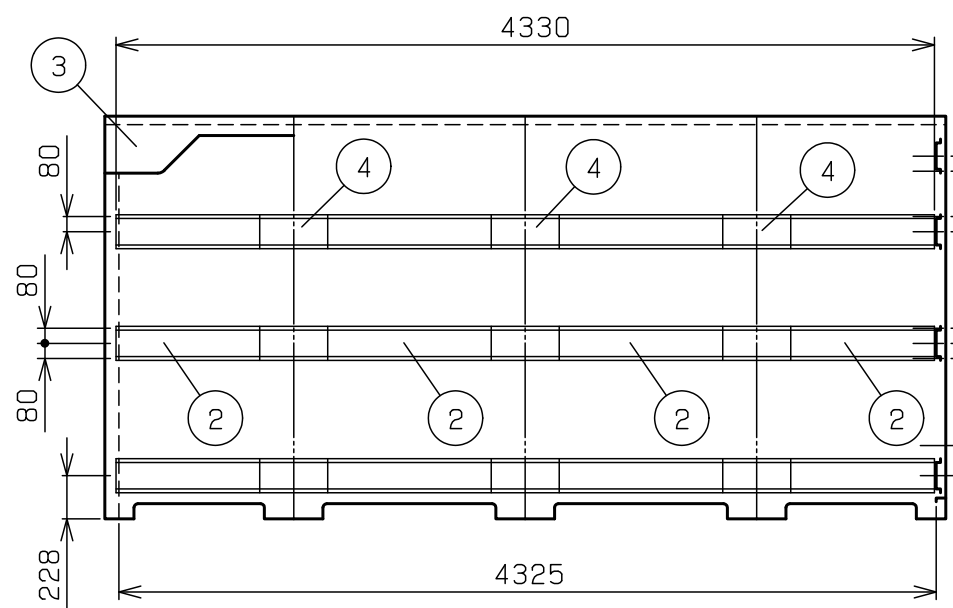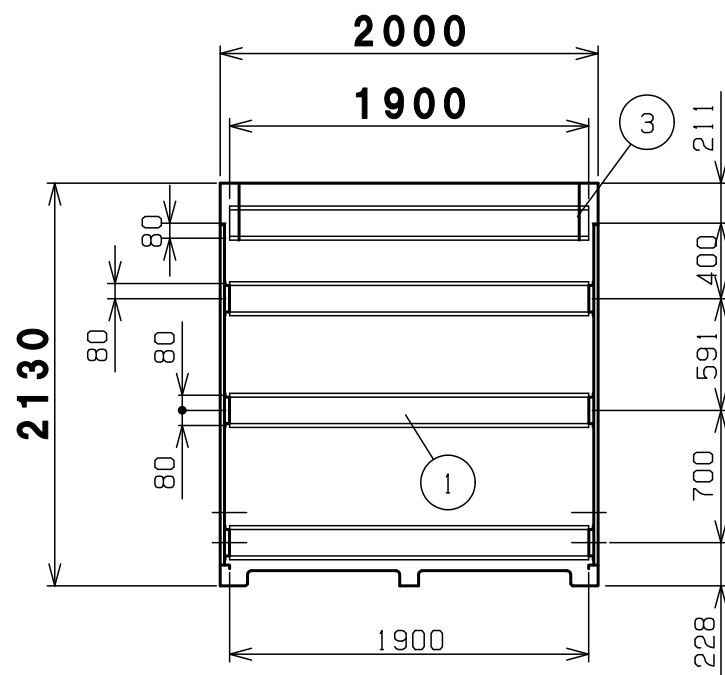

内面図

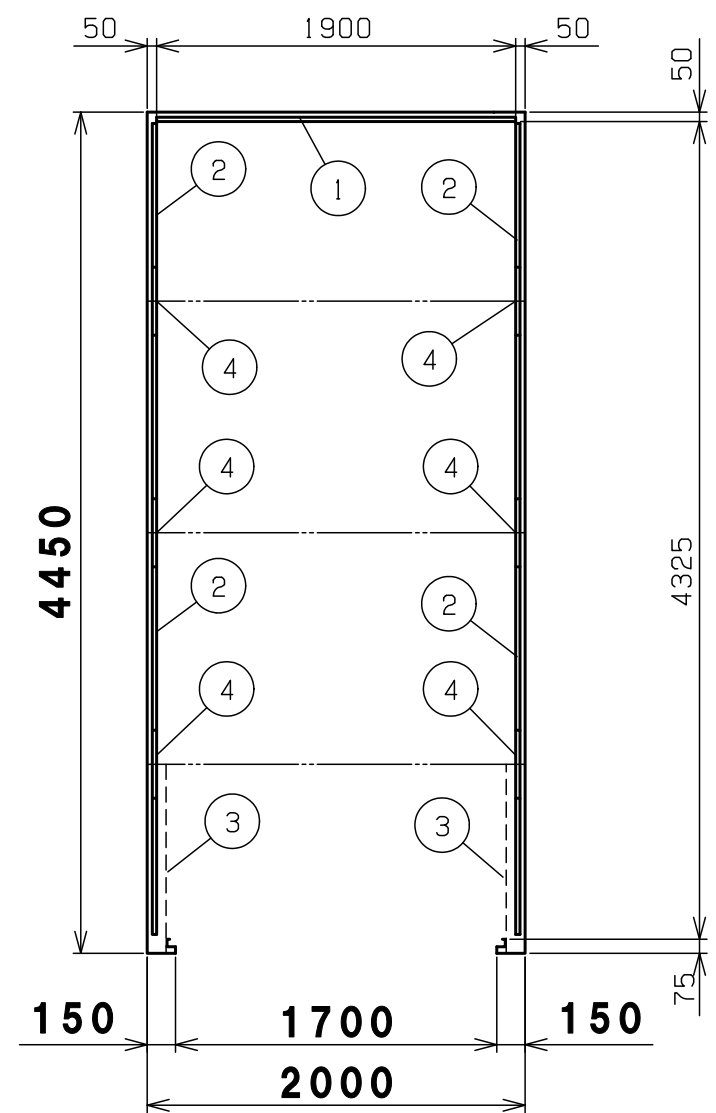

4	繋ぎ横棧	18	めっき鋼板
3	シャッターブラケット	右1左1	めっき鋼板
2	側横棧	24	めっき鋼板
1	横棧	4	めっき鋼板
番号	品名	個数	記号

機種	連棟BN38D 内面図		図番	BN-38D-C
表面処理	静電焼付粉体塗装		 株式会社 北陸ホクエイ	