



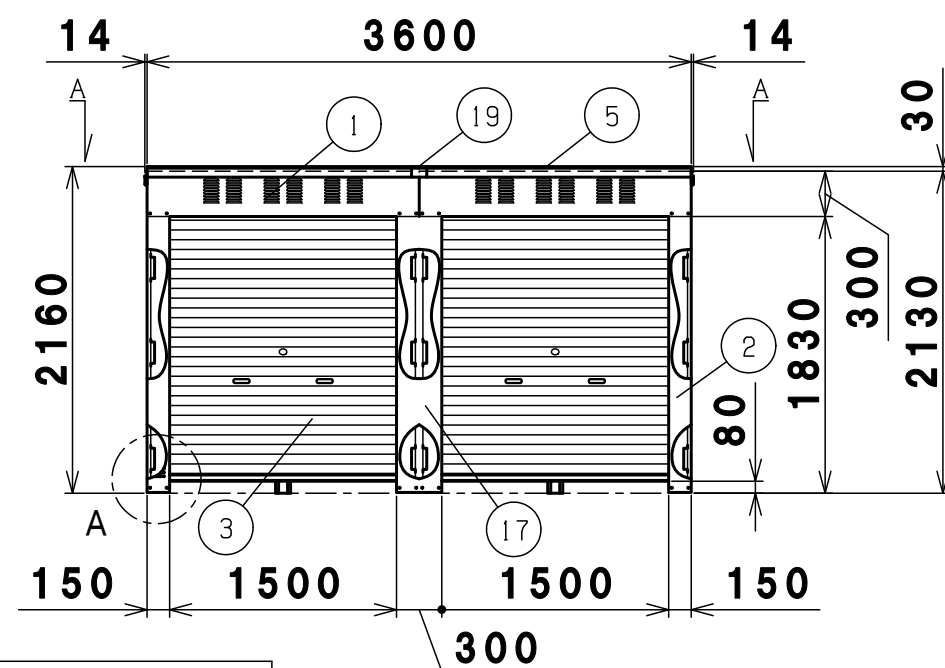


A-詳細図 S=1/10



正面図

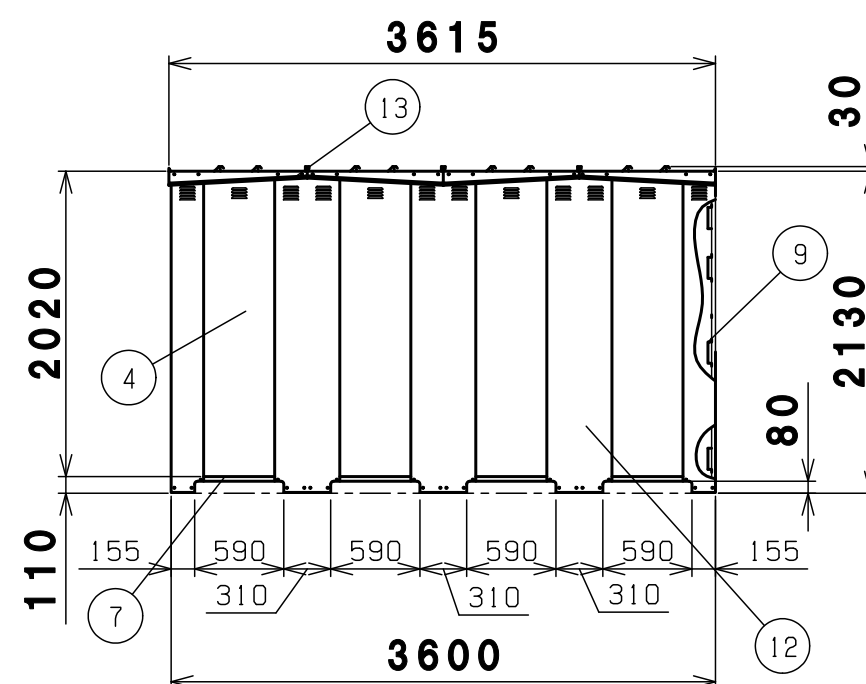

側面図

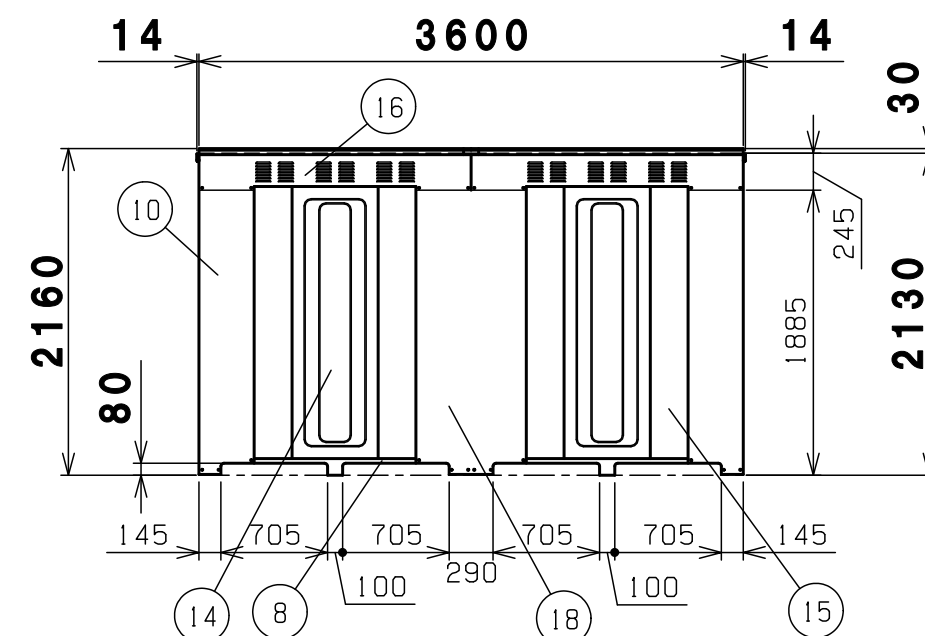


背面図

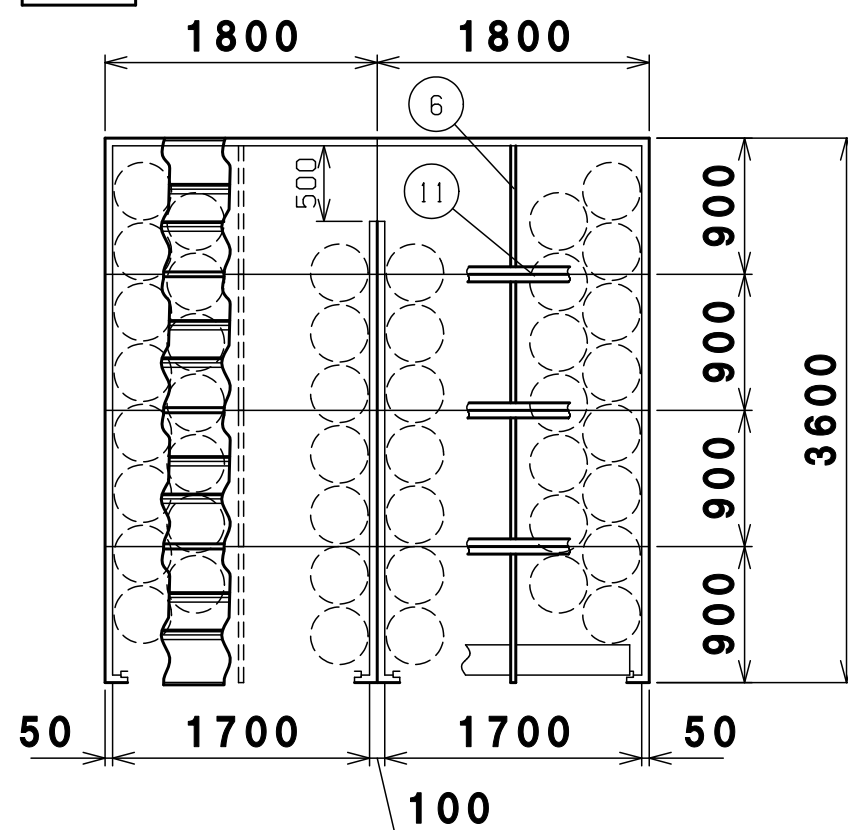


平面図-A-A

|    |        |        |            |
|----|--------|--------|------------|
| 19 | 繋屋根繋ぎ  | 前3後3   | 高耐食めっき鋼板   |
|    | 屋根繋ぎ   | 前1中4後1 | 高耐食めっき鋼板   |
| 18 | 中後柱    | 1      | めっき鋼板      |
| 17 | 中前柱    | 1      | めっき鋼板      |
| 16 | 後梁     | 2      | めっき鋼板      |
| 15 | 後パネル柱  | 4      | めっき鋼板      |
| 14 | 後パネル   | 2      | めっき鋼板      |
| 13 | 屋根受け雨樋 | 右4左4   | 高耐食めっき鋼板   |
| 12 | 前後繋柱   | 右3左3   | めっき鋼板      |
| 11 | 前後繋梁   | 6      | めっき鋼板      |
| 10 | 後柱     | 右1左1   | めっき鋼板      |
| 9  | 横棧     | 側24後8  | めっき鋼板      |
| 8  | 後土台    | 2      | 高耐食めっき鋼板   |
| 7  | 左右土台   | 16     | 高耐食めっき鋼板   |
| 6  | 母屋     | 8      | めっき鋼板      |
| 5  | 繋ぎ屋根   | 前6後6   | 高耐食めっき鋼板   |
|    | 屋根     | 前2中8後2 | 高耐食めっき鋼板   |
| 4  | 側パネル   | 8      | めっき鋼板      |
| 3  | シャッター  | 2      | めっき鋼板 t0.4 |
| 2  | 前柱     | 右1左1   | めっき鋼板      |
| 1  | 前梁     | 2      | めっき鋼板      |
| 番号 | 品名     | 個数     | 記号         |

|      |                |  |           |          |
|------|----------------|--|-----------|----------|
| 機種   | 連棟BN44S 納入仕様書1 |  | 図番        | BN-44S_A |
| 表面処理 | 静電焼付粉体塗装       |  | 株式会社 ホクエイ |          |

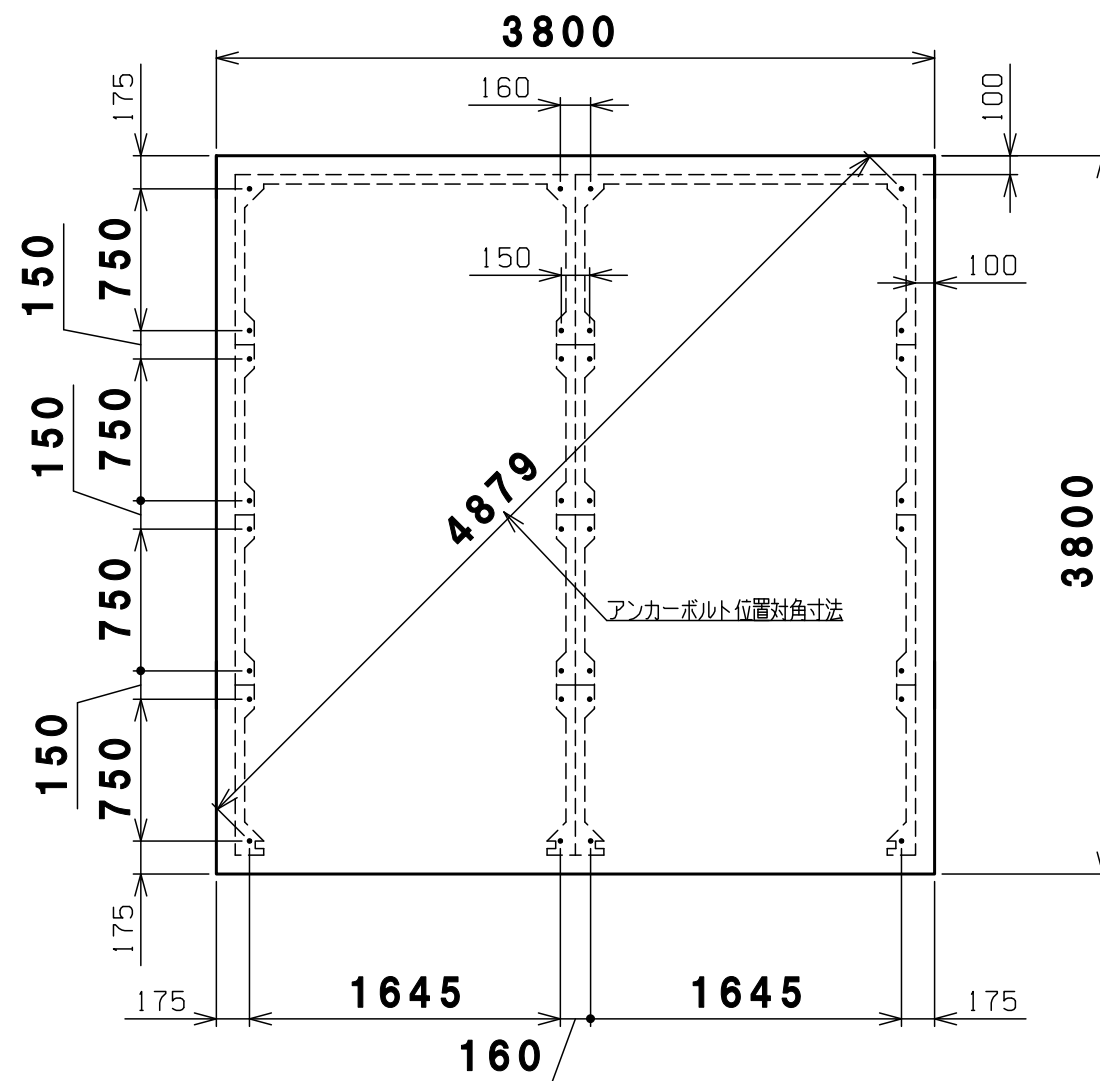

基礎平面図

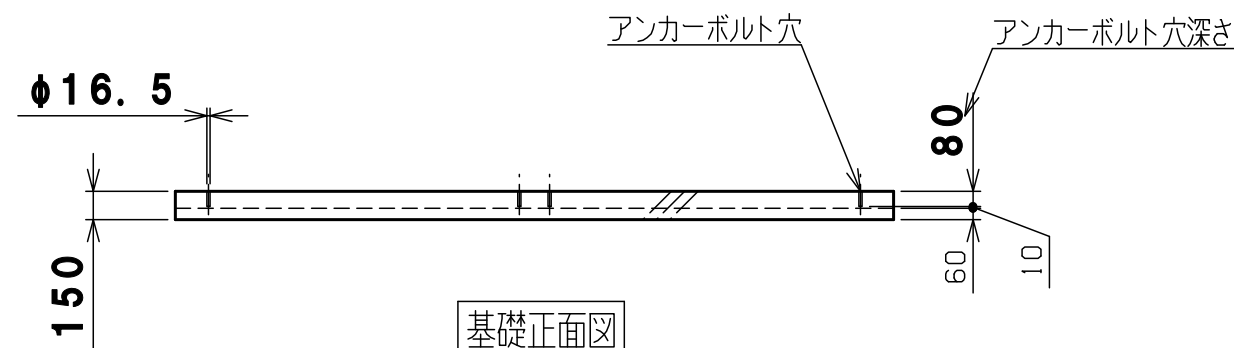

基礎正面図

基礎計算の前提条件 基礎の厚さは、風速40m/sの場合でも基礎・収納庫ごとの転倒を防げる計算上の数字です。  
(収納庫の部品はすべて取付し、最大容器本数(44本)の半数が空、残り半数が満タンにガスが入っている計算です)

|      |              |    |             |
|------|--------------|----|-------------|
| 1    | 基礎伏図         | 1  | コンクリート      |
| 番号   | 品名           | 個数 | 記号          |
| 機種   | 連棟BN44S 基礎伏図 |    | 図番 BN-44S-B |
| 表面処理 | 静電焼付粉体塗装     |    | 株式会社 ホクエイ   |