

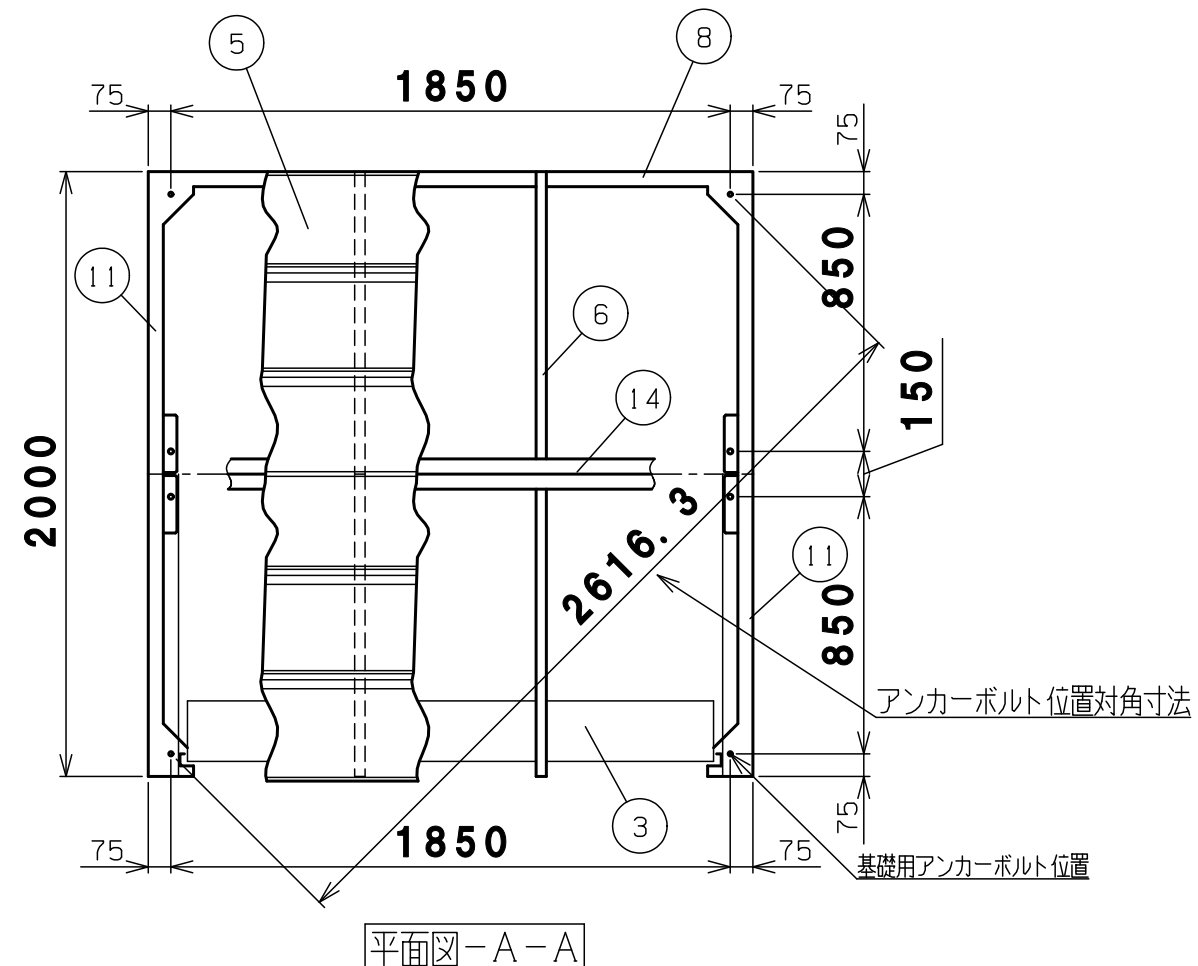
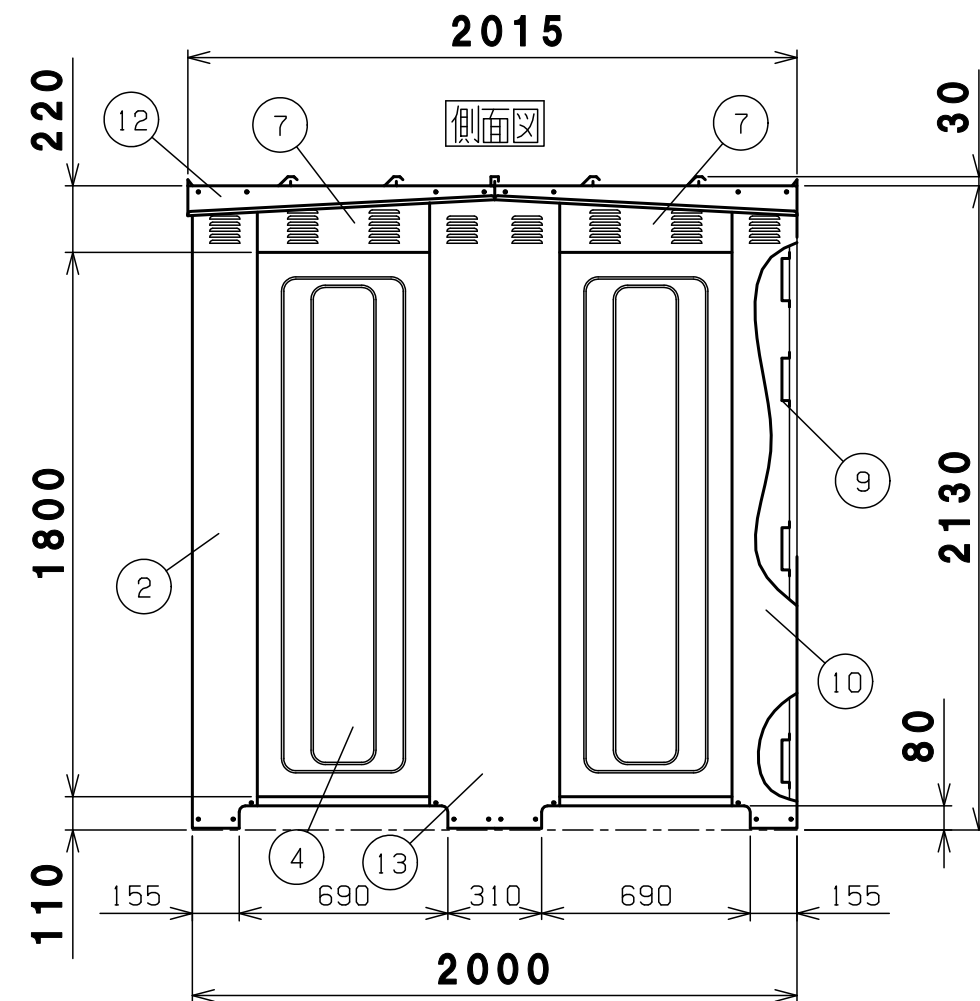


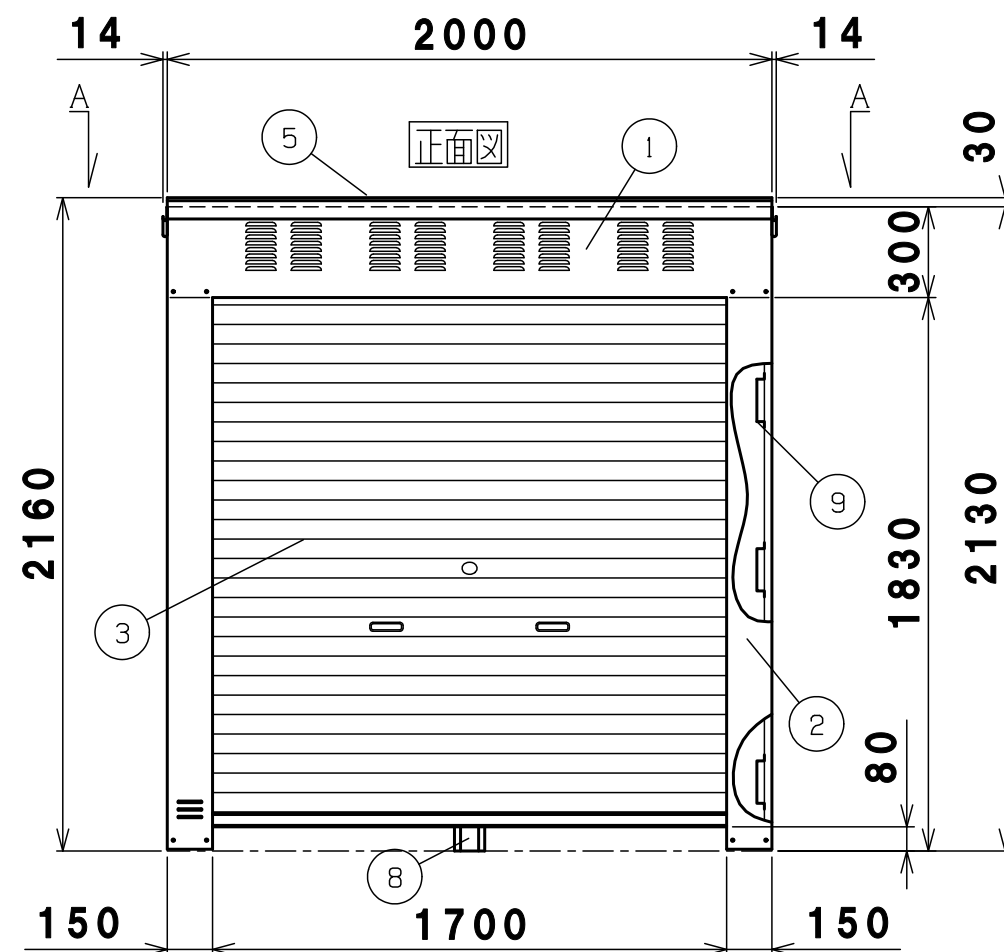



14	前後繫梁	1	めっき鋼板
13	前後繫柱	右1左1	めっき鋼板
12	屋根受け雨樋	右2左2	高耐食めっき鋼板
11	左右土台	4	高耐食めっき鋼板
10	後柱	右1左1	めっき鋼板
9	横棧	側6後4	めっき鋼板
8	後土台	1	高耐食めっき鋼板
7	側梁	4	めっき鋼板
6	母屋	4	めっき鋼板
5	繫ぎ屋根	前1後1	高耐食めっき鋼板
	屋根	前1中2後1	高耐食めっき鋼板
4	側パネル	4	めっき鋼板
3	シャッター	1	めっき鋼板 t0.4
2	前柱	右1左1	めっき鋼板
1	前梁	1	めっき鋼板
番 号	品 名	個 数	記 事

機種	BN-800D 納入仕様書1		図番	BN-800D_A
表面処理	静電焼付粉体塗装	 株式会社 	 株式会社 	

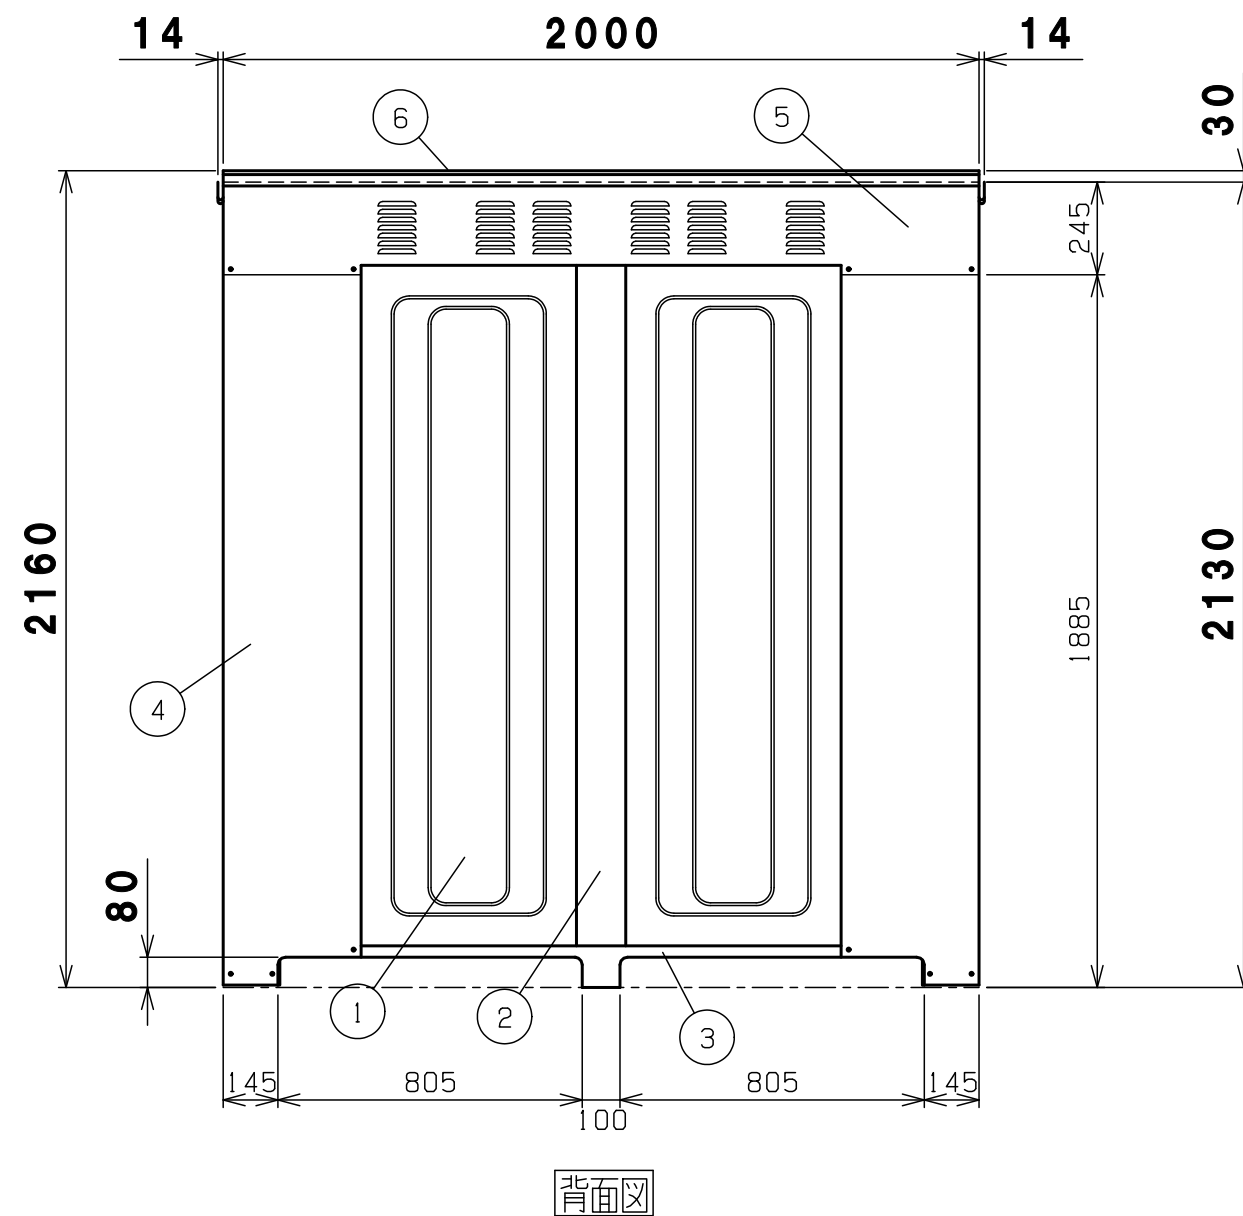

6	屋根	6	高耐食めっき鋼板
5	後梁	1	めっき鋼板
4	後柱	右1左1	めっき鋼板
3	後土台	1	高耐食めっき鋼板
2	後パネル柱	1	めっき鋼板
1	後パネル	2	めっき鋼板
番号	品名	個数	記号




機種	BN-800D 納入仕様書2	図番	BN-800D_B
表面処理	静電焼付粉体塗装	株式会社	ホクエイ E

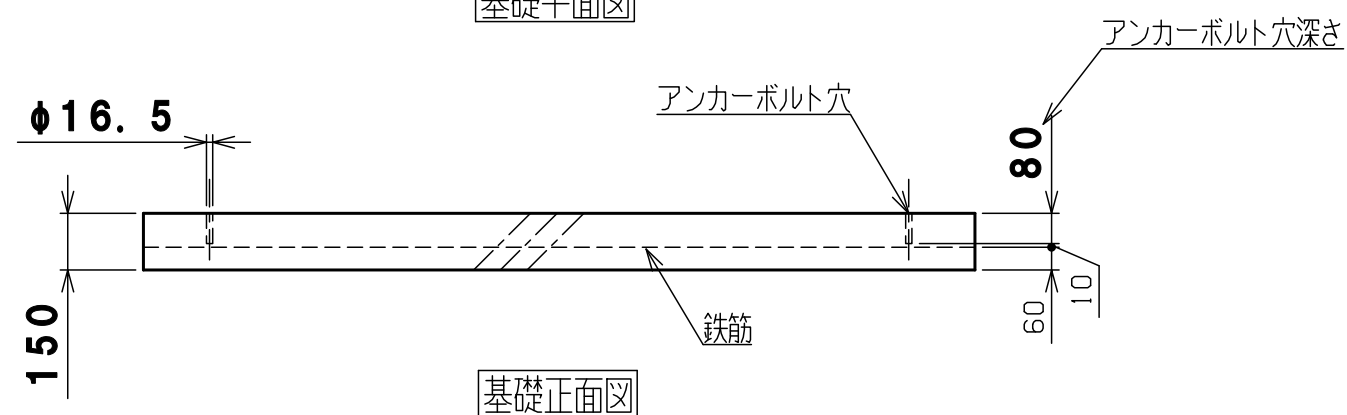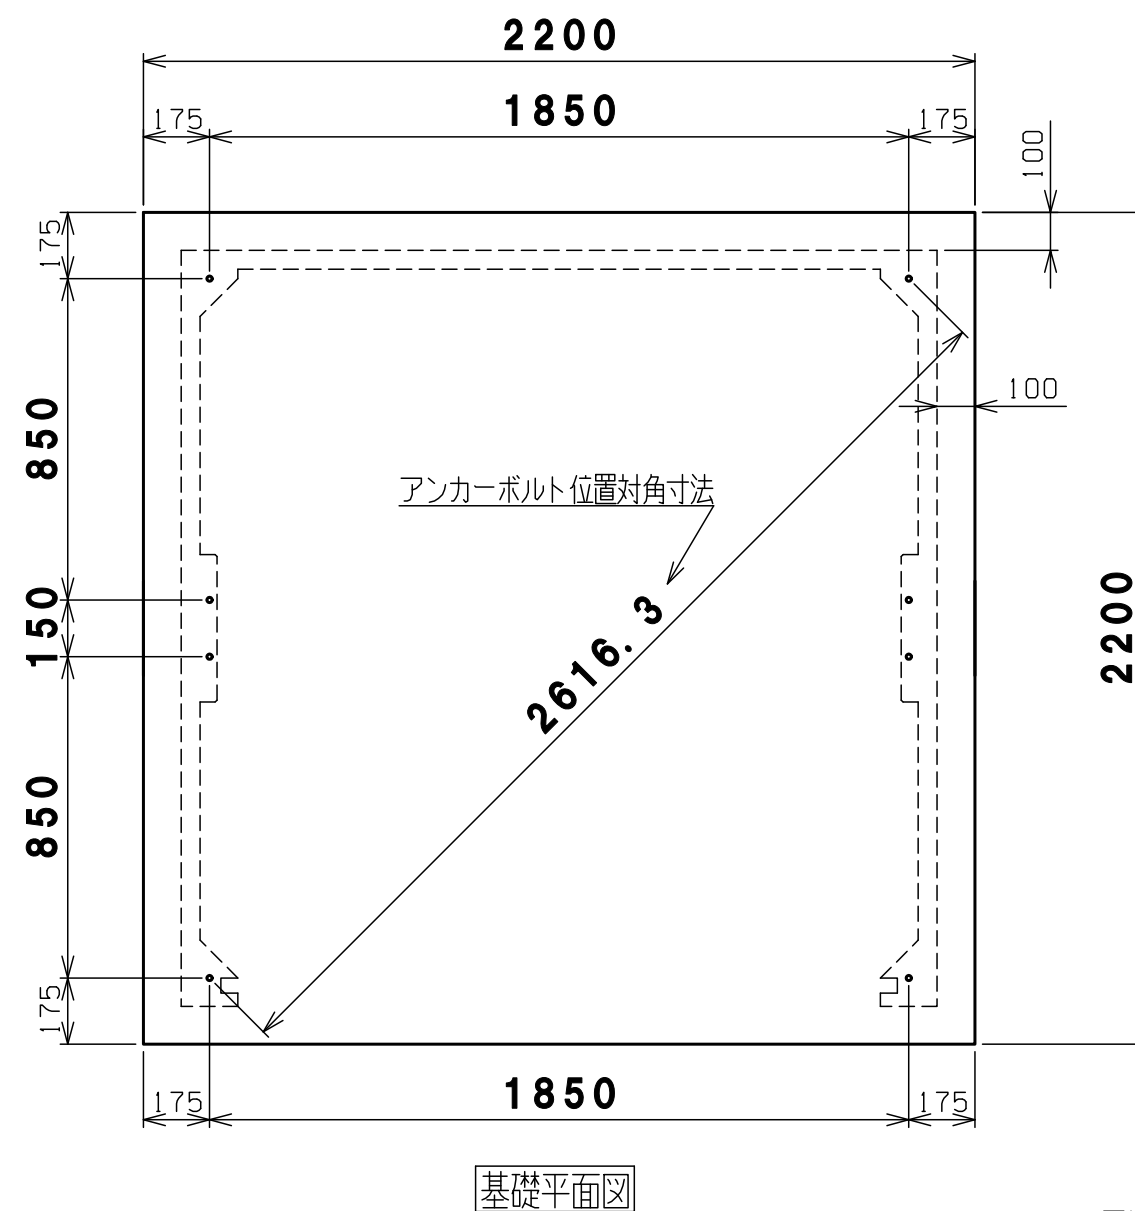

基礎計算の前提条件

基礎の厚さは、風速40m/sの場合でも基礎・収納庫ごとの転倒を防げる計算上の数字です。
(収納庫の部品はすべて取付し、最大容器本数(16本)の半数が空、残り半数が満タンにガスが入っている計算です)

1		基礎伏図		1		コンクリート	
番 号		品 名		個 数		記 事	
機 種	BN-800D 基礎伏図					図 番	BN-800D_C
表 面 処 理	静電焼付粉体塗装				株 式 会 社		日

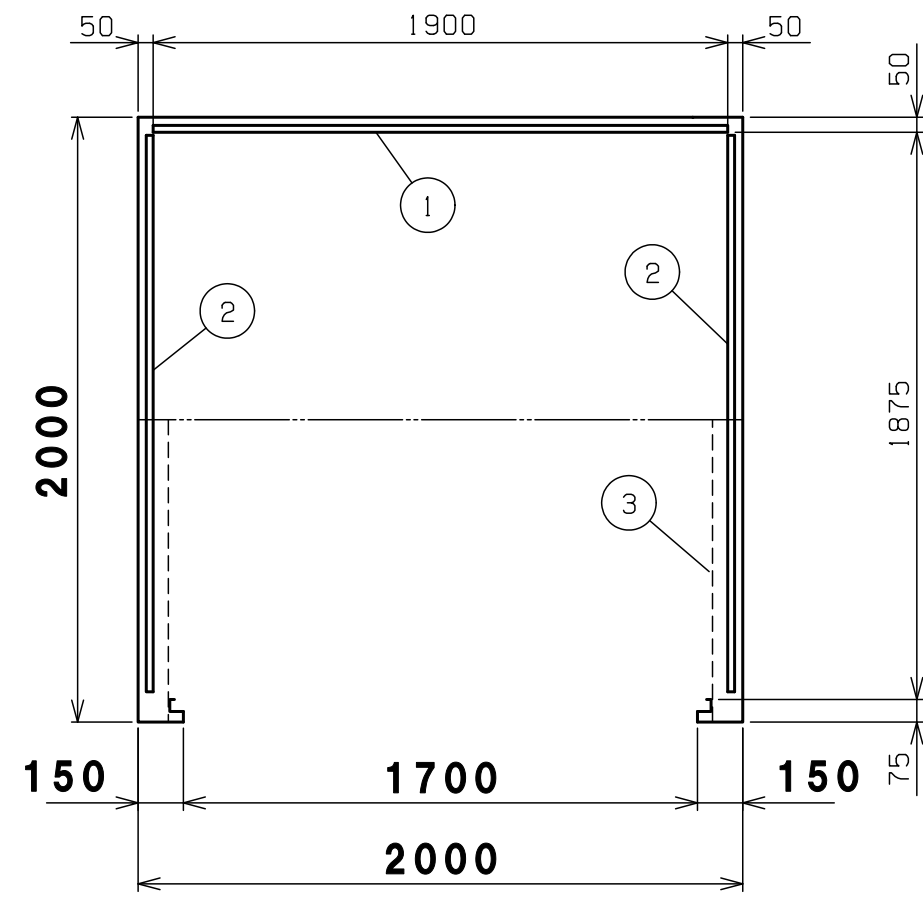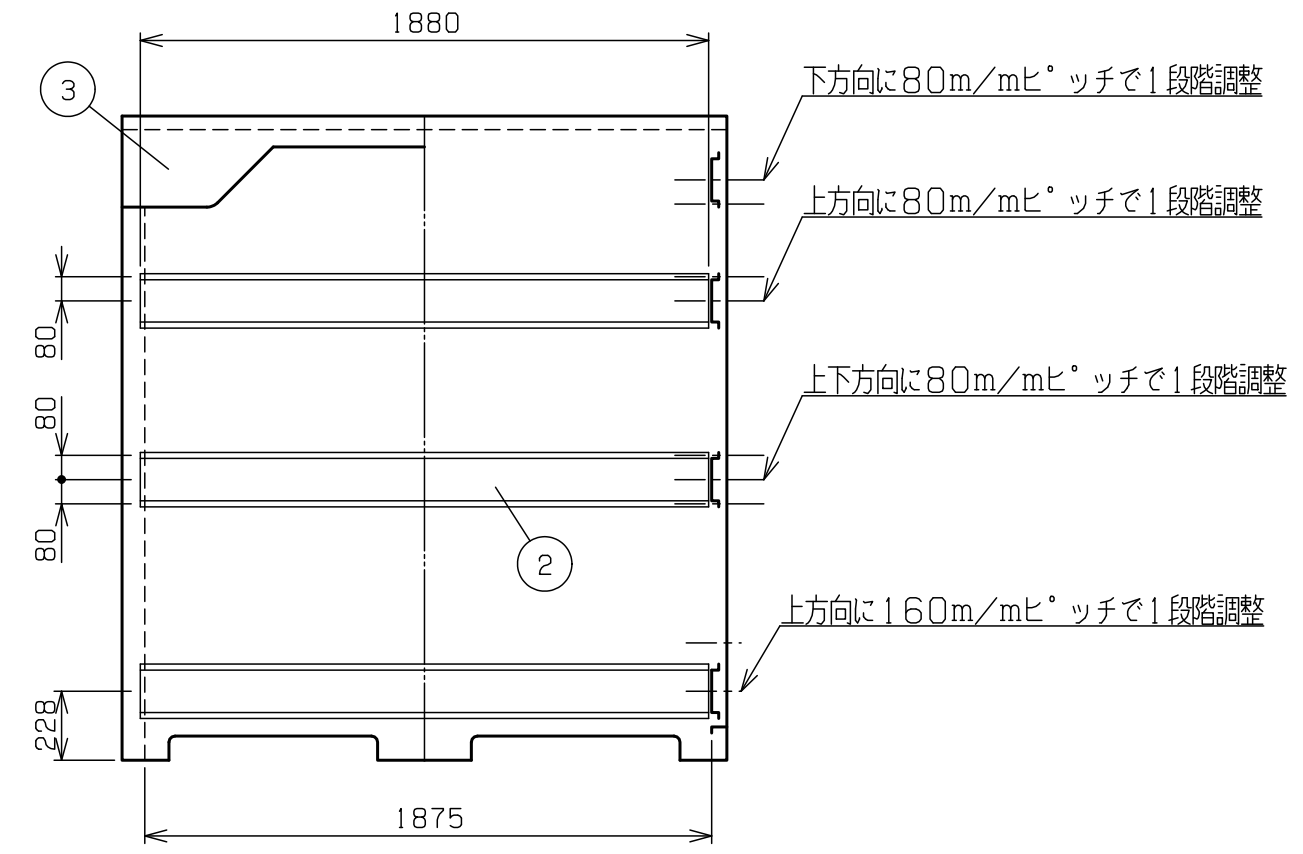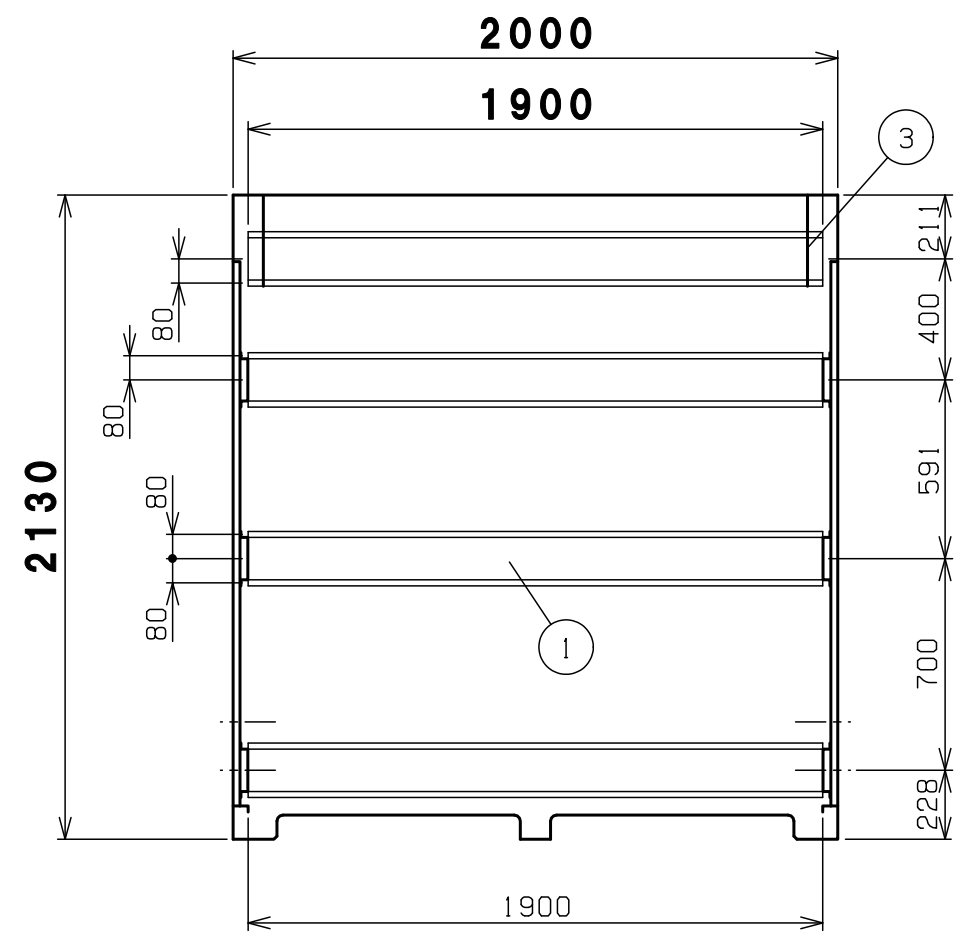

内面図

3	シャッターブラケット	右1左1	めっき鋼板
2	側横棧	6	めっき鋼板
1	横棧	4	めっき鋼板
番号	品名	個数	記号

機種	BN-800D 内面図		図番	BN-800D_D
表面処理	静電焼付粉体塗装		株式会社ホクエイ	