
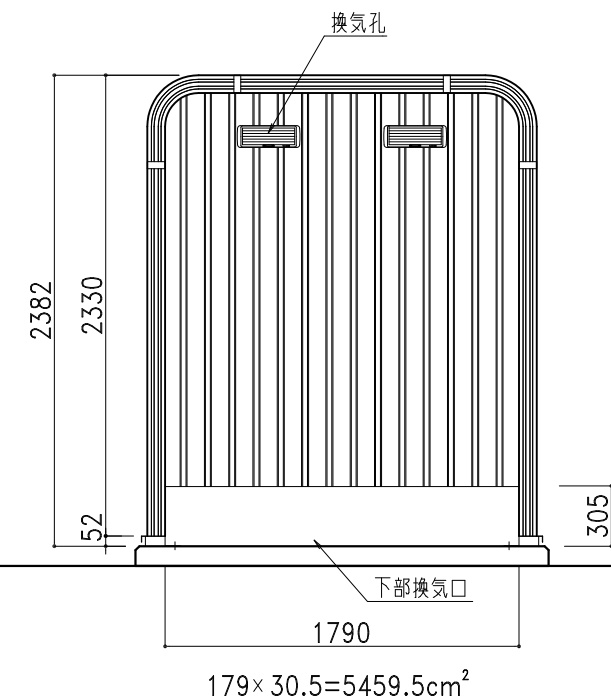
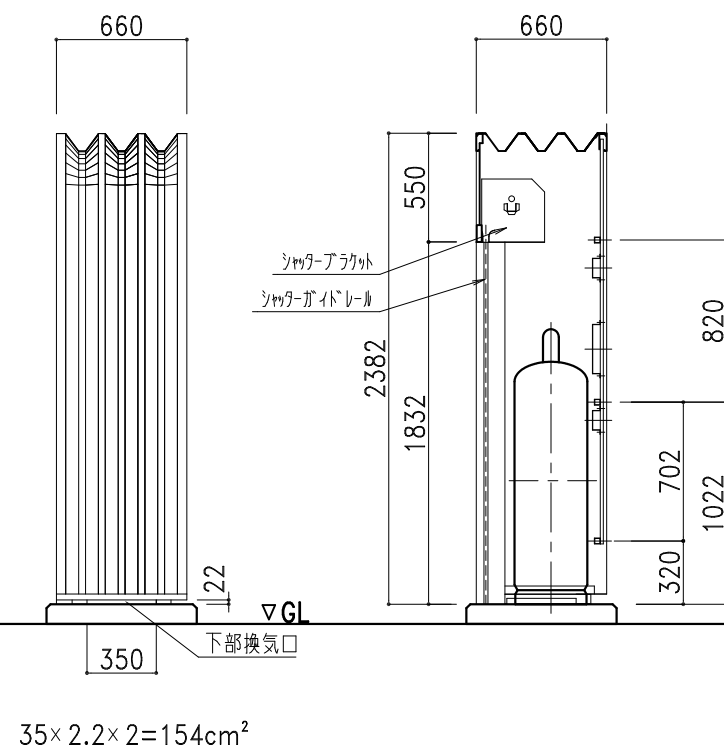
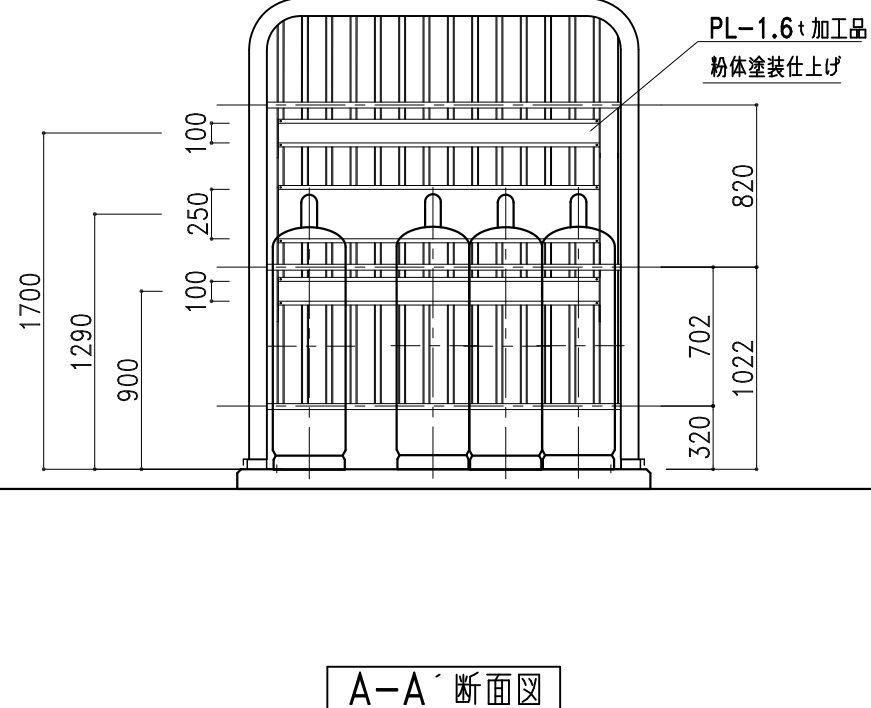
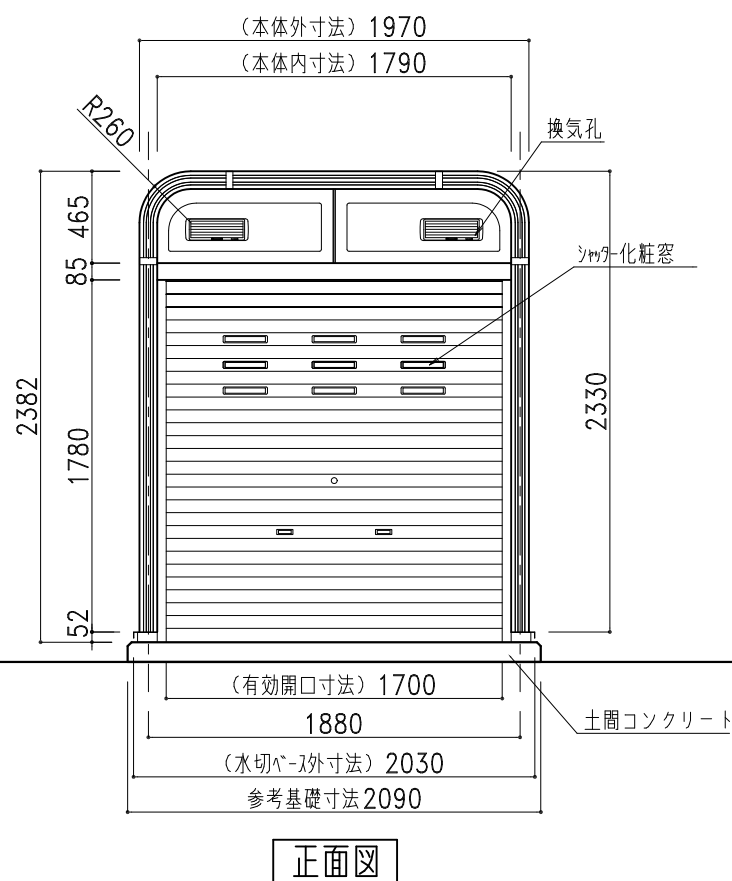


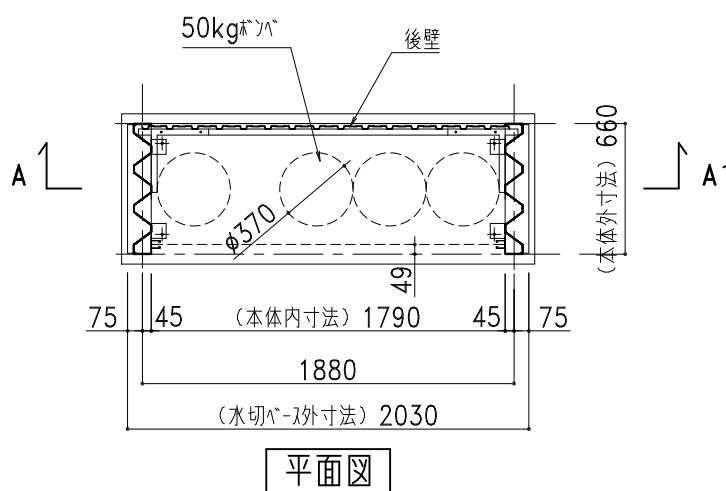

部 材 表		プロパン庫 GB-4H (土間コンクリート仕様)
屋根・側面壁	7A-600	2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8
後壁	NK15R	2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8
	下地	2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8 □-30×30 成型品
シャッター		亜鉛めっき片面加-鋼板 t=0.4
ベース面戸		ガルバリウム鋼板 t=0.27
化粧枠		2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8 (補強リ付)
カスケード化粧R		2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8 (補強リ付)
前パネル		2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8 (補強リ付)
シャッター化粧窓		PC樹脂製
換気孔		開閉式AES樹脂製換気孔 318×110
水切りベース		ガルバリウム鋼板
化粧枠ジョイントカバー		AES樹脂製

ガス滞留防止について
換気口面積が床面積1m²当たり、300cm²以上必要
床面積：1.88m×0.66m=1.24m²
換気口面積は372cm²以上必要になる
換気面積：5613.5cm²